


Fjernvarmeeftersyn - hvad bliver tjekket?

Frederiksberg Forsyning
www.frb-forsyning.dk/vp

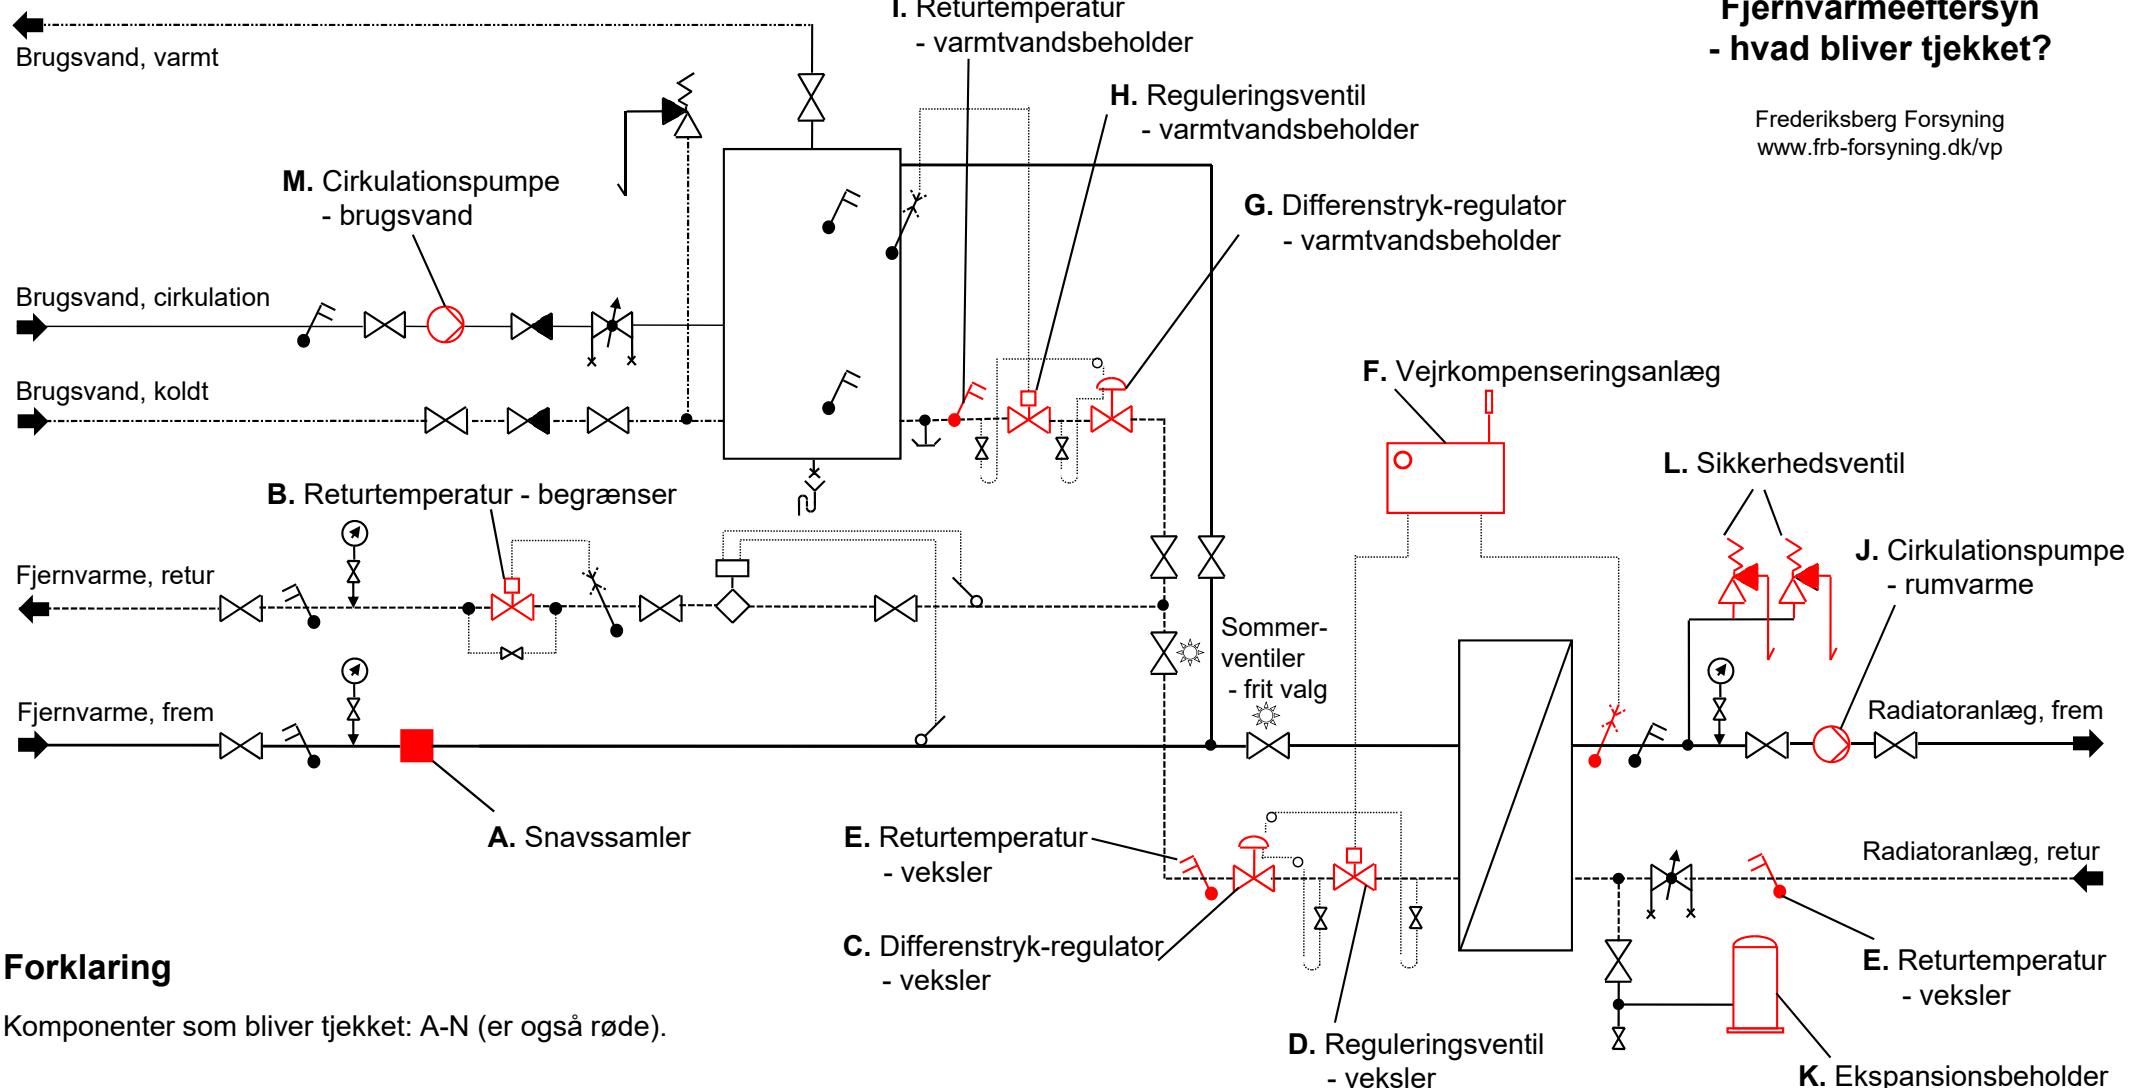

Forklaring

Komponenter som bliver tjekket: A-N (er også røde).

Øvrige komponenter:

☒ Nåleventil	☒ Afspærring	☒ Termometer	☒ Manometer med ventil	☒ Følerlomme
☒ Kontraventil	☒ Driftstermostat	☒ Strengreguleringsventil	☒ Vand- og varmemåler	☒ Prøvestuts med slutmuffe for afpropning
		☒ Varmeveksler		