



# Eksempler på sparet varmekonsum og forbedret afkøling efter etablering af fjernvarmeunit

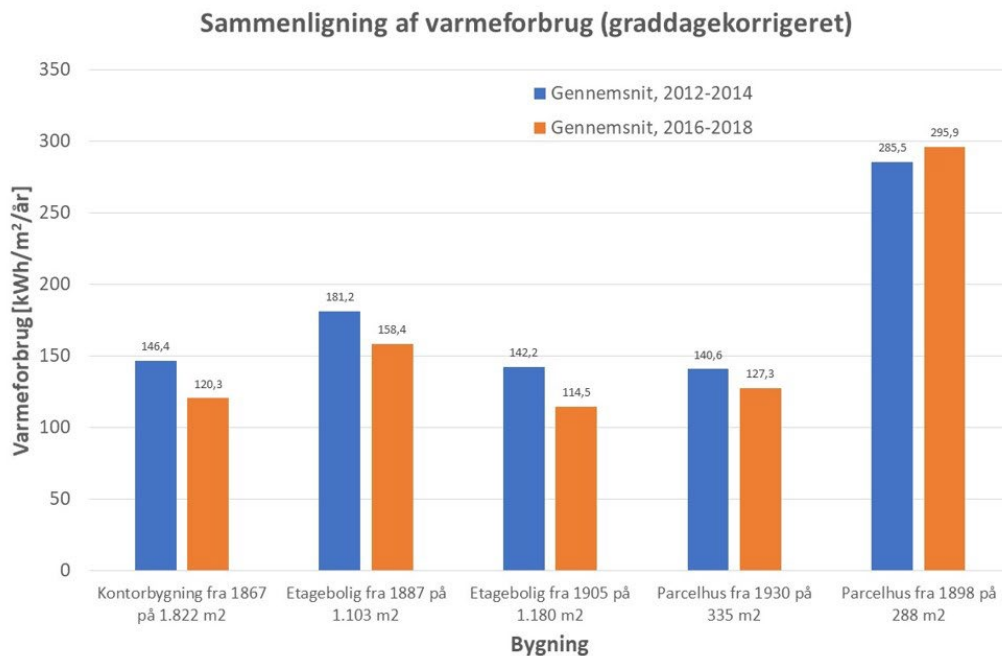

Figur 1: Specifikt varmekonsum (graddagekorrigeret) før og efter etablering af fjernvarmeunit

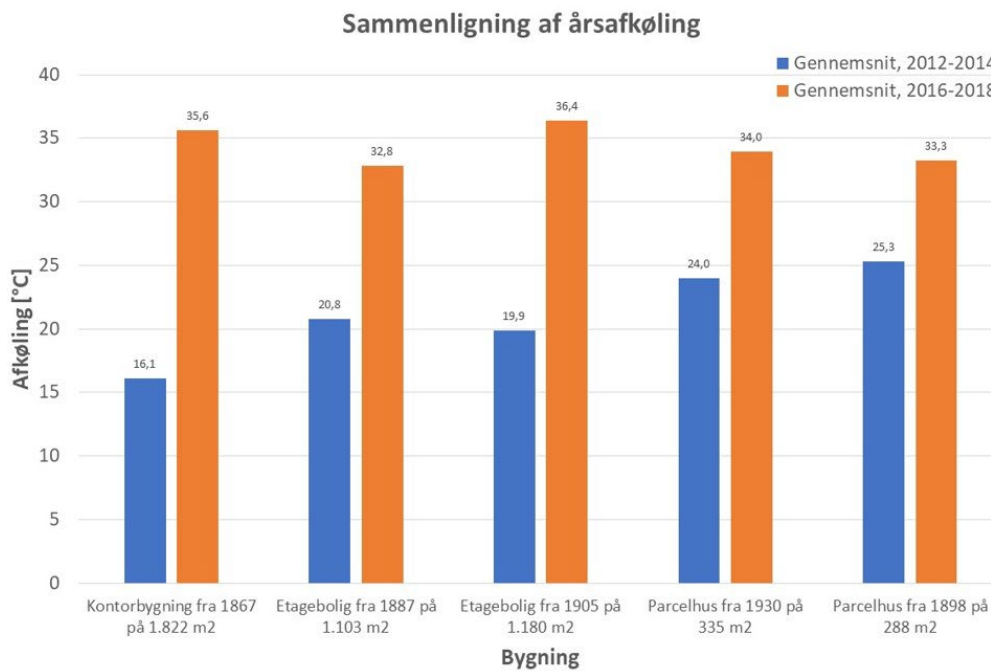

Figur 2: Årsafkøling før og efter etablering af fjernvarmeunit